



TEMPERATURAS anomalías

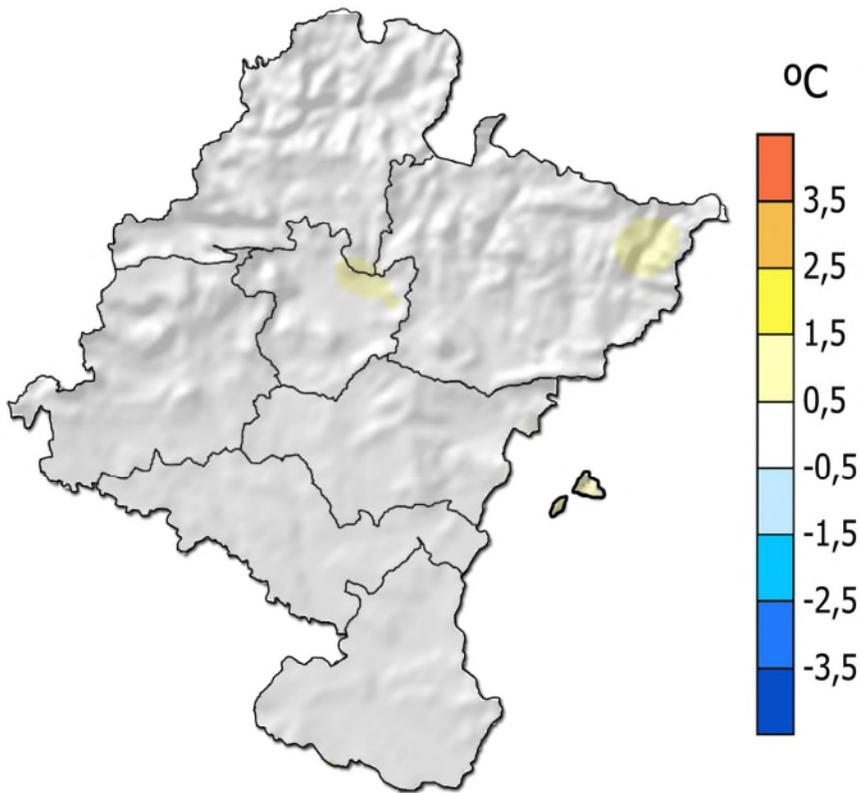

En general, el mes de **JUNIO** tuvo un carácter **NORMAL** en la Comunidad Foral. Las anomalías observadas oscilaron entre valores de $-0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$, en Valcarlos/Luzaide, y de $+0,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, en Isaba/Izaba y Pamplona-Observatorio, con un promedio de $+0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ con respecto a las normales de referencia, que para este mes son $18,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

	Normal mes ($^{\circ}\text{C}$)	Jun 2024 ($^{\circ}\text{C}$)	Anomalía ($^{\circ}\text{C}$)	Carácter
PAMPLONA, AEROPUERTO	18,8	19,1	0,3	Cálido

PRECIPITACIONES porcentaje acumulado

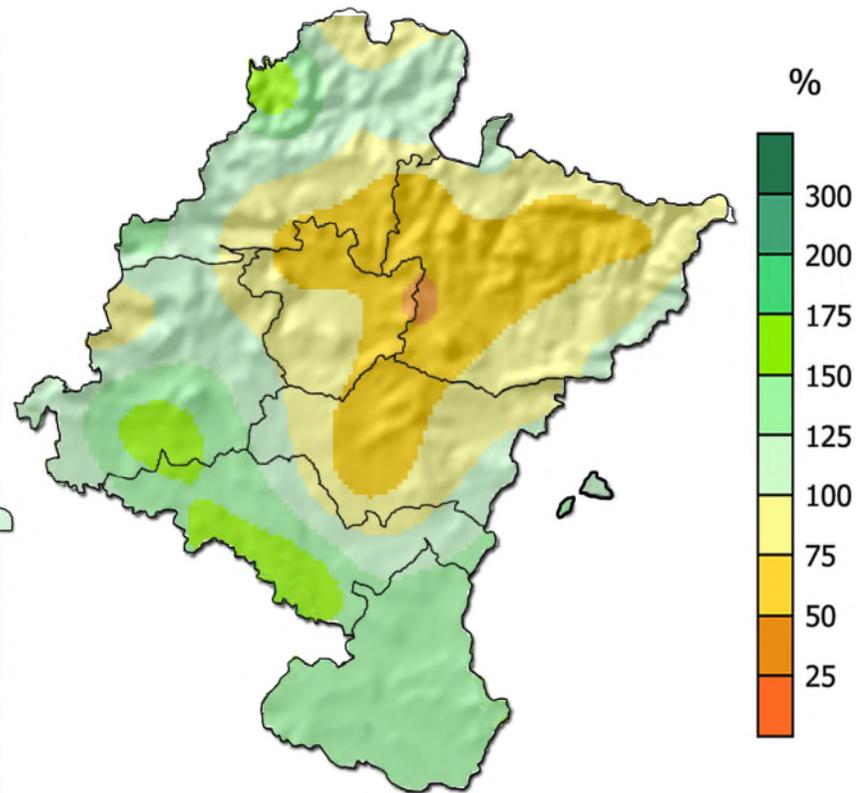

En términos generales, el comportamiento pluviométrico de **JUNIO** en Navarra fue **NORMAL**, aunque irregular en su distribución. El porcentaje de precipitación promedió un **93%** con respecto a las normales de referencia (1991-2020), con un rango que osciló entre valores del 48%, en Ilundain, y del 163%, en Goizueta.

	Normal mes (mm)	Jun 2024 (mm)	Anomalía (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
PAMPLONA, AEROPUERTO	54,0	41,5	-12,5	77	Normal